

# Erfassungsanleitung für die Bewertung von Heizkörpern


Bitte nutzen Sie für die Erfassung **ausschließlich** unsere **Excel-Vorlage** !!! Erfassen Sie pro Heizkörper alle hier angegebenen Maße sehr genau in **Millimeter** und fügen Sie den Unterlagen ein oder mehrere Fotos des jeweiligen Heizkörpers bei. Sollten Sie eine Prägung oder ein Logo des Herstellers finden, bitte ebenfalls vermerken. Bei anderen Bauarten, kontaktieren Sie uns bitte.

DOWNLOAD  
 ERFASSUNGSFORMULAR 


## 1. PLATTENHEIZKÖRPER (Breite, Höhe, Tiefe, Teilung, Schichtung)

Zwingend erforderliche Angaben für eine Bewertung:

- 1. Breite 2. Höhe 3. Tiefe 4. Teilung 5. Schichtung 6. Fotos (1-5 Stk.)**

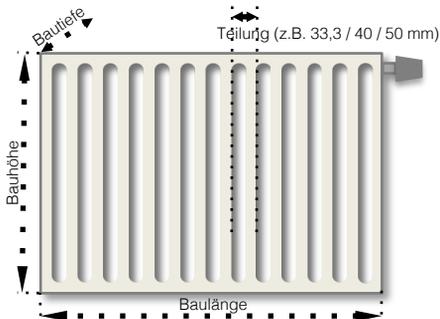

Aufbau (Schichtung der Platten & Konventionsbleche)

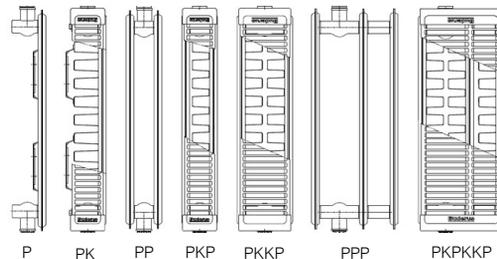


Meistens sind diese HK durch Bleche verkleidet. Dies bitte durch ein C kennzeichnen, zum Beispiel „PKKPC“.

Übliche Teilungen sind 33,3mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm.

## 2. GLIEDERHEIZKÖRPER


- 1. Breite 2. Höhe 3. Tiefe 4. Teilung / Segmentbreite 5. Segmentanzahl 6. Nabenabstand 7. Fotos (1-5 Stk.)**

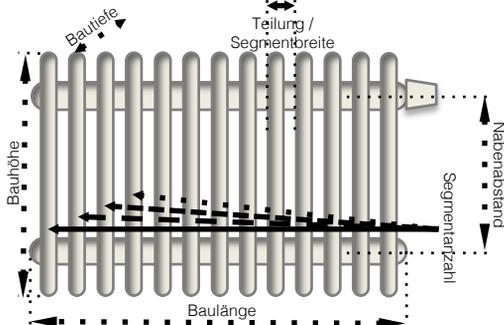

Zwingend erforderliche Angaben:

1. **Breite in mm**
2. **Höhe in mm**
3. **Tiefe in mm**
4. **Segmentbreite in mm**
5. **Anzahl Segmente**
6. **Nabenabstand**
7. **Fotos (1-5 Stk.)**

## 3. BADHEIZKÖRPER

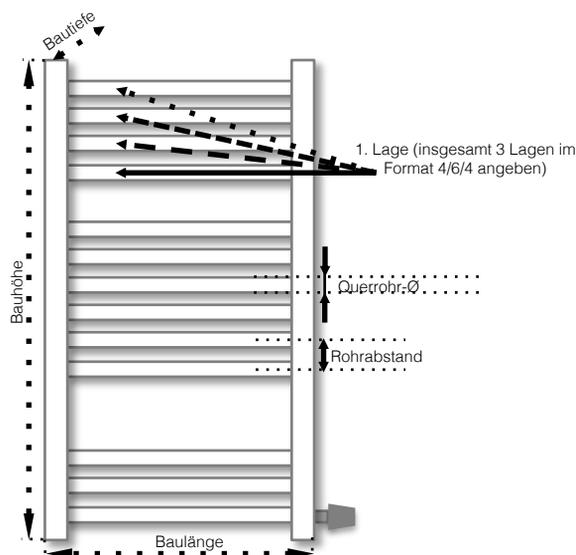


Zwingend erforderliche Angaben:

1. **Breite in mm**
2. **Höhe in mm**
3. **Tiefe in mm**
4. **Querrohrdurchmesser in mm**
5. **Anzahl der Querrohre**  
(bitte genau mit Messschieber)
6. **Lagen**  
Angabe für die Abbildung links wäre 4/6/3
7. **Fotos (1-5 Stk.)**

## Montagepunkt-Ermittlung für elektronischen Heizkostenverteiler des Typs QUNDIS Q Caloric 5 (Referenzpunkt ist die Mitte der Montageplatte)

### 1. PLATTENHEIZKÖRPER & RADIATOREN mit Bauhöhe $\geq 470\text{mm}$ :


- Montagepunkt befindet sich horizontal mittig und auf 75% der Höhe (bei Baulänge  $\geq 3000\text{mm}$  müssen 2 Geräte installiert werden, siehe Abbildungen)

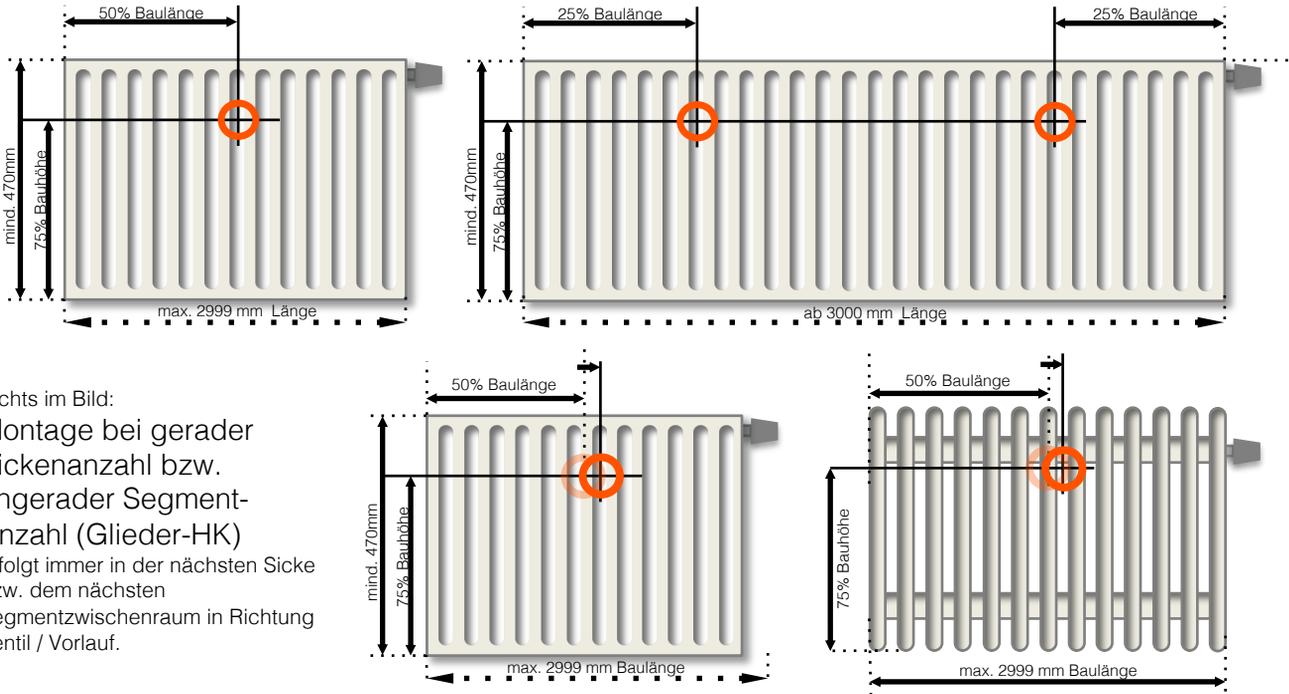

rechts im Bild:  
 Montage bei gerader Sickenanzahl bzw. ungerader Segment-Anzahl (Glieder-HK) erfolgt immer in der nächsten Sicke bzw. dem nächsten Segmentzwischenraum in Richtung Ventil / Vorlauf.


### 2. PLATTENHEIZKÖRPER & RADIATOREN mit Bauhöhen $< 470\text{mm}$ :

- Montagepunkt befindet sich horizontal mittig und auf 50% der Höhe (ab Baulänge 3000mm müssen 2 Geräte installiert werden)

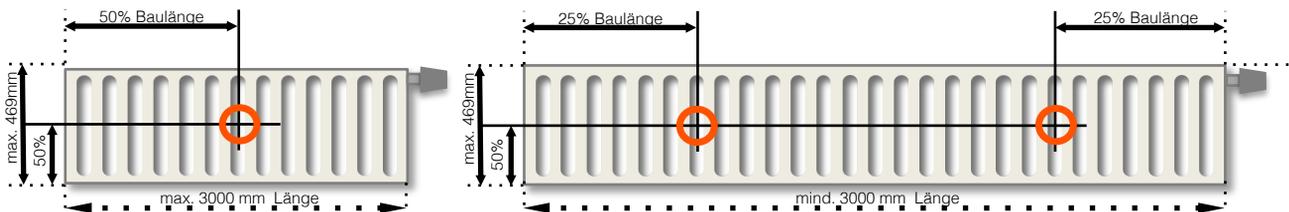

### 3. HANDTUCHHALTER oder BADHEIZKÖRPER:

- Montagepunkt auf 75% der Höhe (am nächsten Zwischenraum, auf Ventil-Seite)



Bei geraden Querrohren vertikal auf Vorlaufseite, Display nach außen.

Bei gebogenen Querrohren senkrecht auf Vorlaufseite.

